


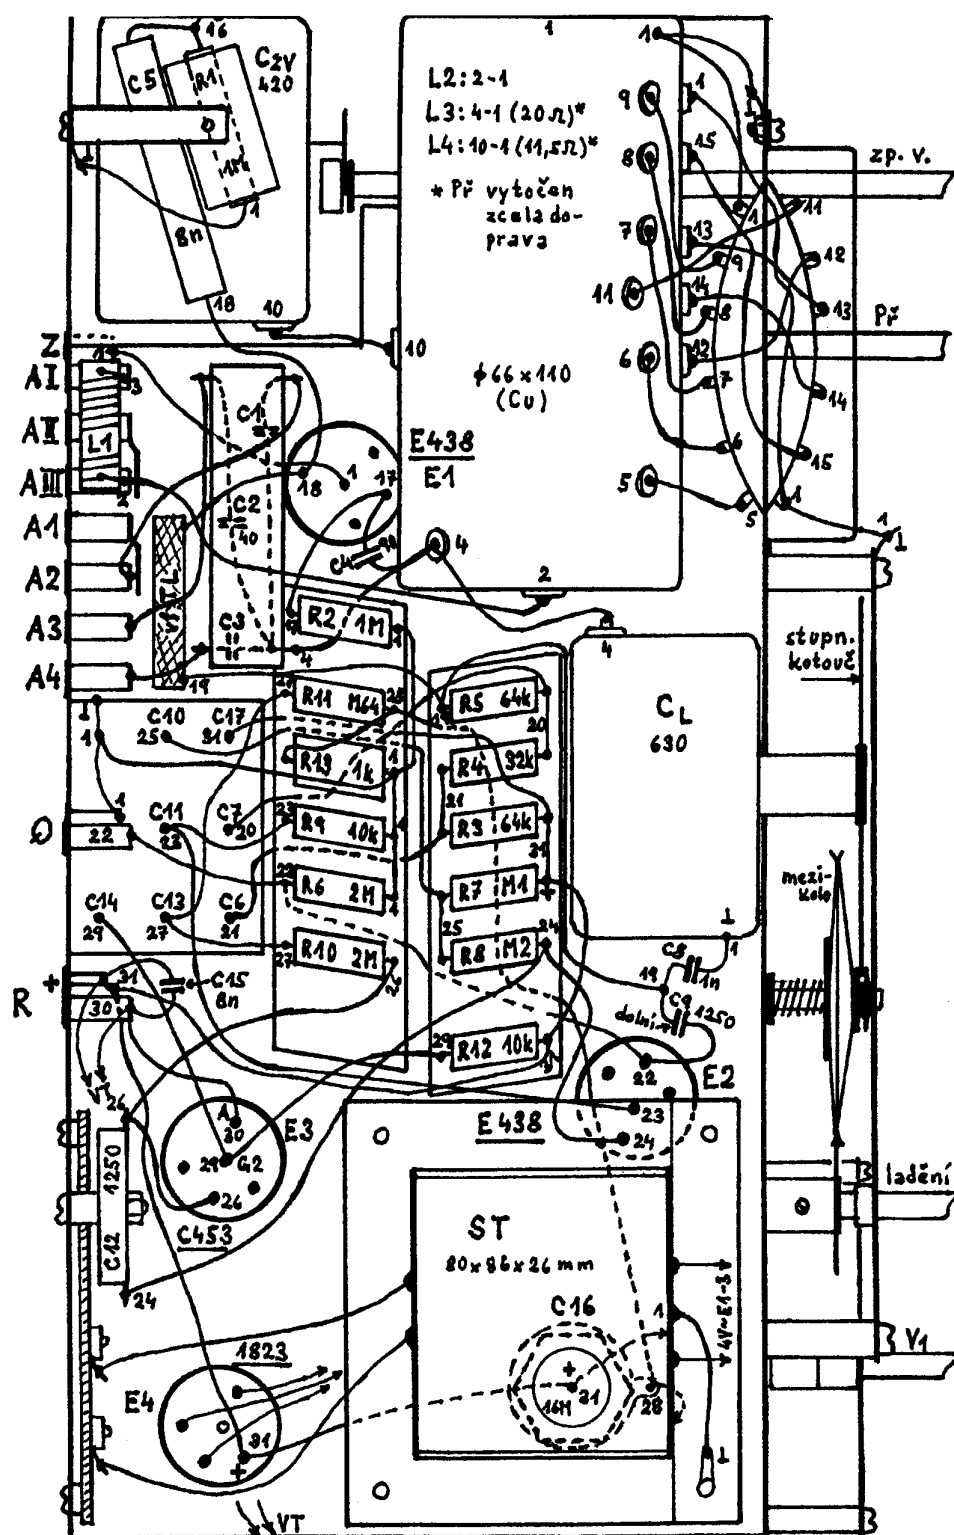

Obr. 2. Rozmístění součástek a vedení spojů pod šasi

Síťový transformátor: jádro M (nenormalizované), obvodové rozměry 86x80x26mm

Knoflíky: černé kónické, vroubkované Ø 24/19x19mm

Brokát: Pravděpodobně tzv. obláčkový vzor (jako u typů 520 až 522)

Cívky: V měděném válci Ø 66x110mm. L3 a L4 jsou navinuty na pertinaxové trubce Ø 28x108mm, L2 je uvnitř této trubky na pertinaxové trubce Ø 25x105mm. L1 je u zdívek AI-AIII.